



Městský úřad Rožďalovice

Náměstí 93, 289 34 ROŽĎALOVICE, tel.: 325 593 107 e-mail:
podatelna@rozdalovice.cz

...

...

č. j.: **799/2021/STAR**

Rožďalovice 23. 06. 2021

Městský úřad Rožďalovice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě žádosti ..., nar. , ze dne 9. 6. 2021 o poskytnutí informace o:

1. **Žádost o kopie protokolů o kontrole zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty H1 až H8 zapsané v OZV 1/2020 – Požární řád města Rožďalovice. Platné v době podání žádosti. Popř. poslední známé (již propadlé).**
2. **Žádost o kopii protokolů o kontrole zdrojů požární vody vedené u HZS Stč. kraje pod čísl. 4616 až 4624. Platné v době podání žádosti. Popř. poslední známé (již propadlé), nebo rozhodnutí o vyřazení zdroje požární vody.**

Petr Kapal
starosta

2 Přílohy:

1. Doklad o kontrole provozuschopnosti požárního vodovodu
2. Doklad o kontrole provozuschopnosti požární nádrže, přírodního zdroje požární vody

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNÍHO VODOVODU

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a ČSN 73 0873 požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou

ZHOTOVITEL KONTROLY	OBJEDNATEL KONTROLY (VLASTNÍK / UŽIVATEL)
 Prometheus NYMBURK spisová značka: C 144269 vedena u rejstříkového soudu v Praze Prometheus Nymburk, s.r.o. Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk IČ: 28474481 DIČ: CZ28474481 Telefon: 604 847 775, vocasek@prometheus-nb.cz	 spisová značka: Město Rožďalovice Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice IČ: 00239712, DIČ: CZ00239712 Kontakt: 325 593 107, obec.rozdalovice@mybox.cz

Provedené úkony

Úkon	Počet/ks	D19	D25	C52	B75	Celkem
1. Kontrola suchovodu	-	-	-	-	-	-
2. Vyhodnocení kontrolní zprávy u odběratele a sestavení revizní zprávy	-	-	-	-	-	-
3. Hodinová účtovací sazba	-	-	-	-	-	-
4. Měření hydrodynamického tlaku a průtoku 8	8	8	-	-	-	-
5. Kontrola požárního zásobníku	-	-	-	-	-	-

Typ požárního vodovodu

☐ D19 ☐ D25 ☐ C52 ☐ Stálotvarý systém 20m ☐ Stálotvarý systém 30m ☒ Podzemní a nadzemní hydrant ☐ Suchovod

Poznámky:

H č. 2 - litinový hrnek podzemního hydrantu z části pod živičným povrchem - zajistit neprodleně usazení hrnku nad živičný povrch nejdéle do 10. 7. 2021

H č. 4 - litinový poklopem - vyzdvihnout litinový poklop nad terén, aby armatura podzemního hydrantu byla kryta litinovým poklepem. Vzhledem k parkování v daném místě se doporučuje hrnek usadit do betonového lože. Termín do 15. 7. 2021

Zařízení pro zásobování požární vodou v době kontroly odpovídá požadavkům ČSN 73 0873 mimo H č. 2, 4

Hydrant				Měření			Stav A - vyhovuje B - nevyhovuje	
Poř.č.	Obec	Umístění	GPS	Typ	Tlak MPa	Průtok Q.l.s.	Tlak	Vybavení
1.	Hasina	Zelený pás před č.p. 62	50.3266142N, 15.1776733E	Podzemní DN80	0,32	6,12	A	A
2.	Stará Hasina	Zelený pás - živice č.p. 26	50.3216044N, 15.1710831E	Podzemní DN80	-	-	-	B
3.	Rožďalovice	Ul. Zahradní za školkou	50.3081650N, 15.1696039E	Podzemní DN80	0,4	6.85	A	A
4.	Rožďalovice	Ul. Tyršova č.p. 276 u školy	50.3055986N, 15.1662747E	Podzemní DN80	0,4	6.85	A	B
5.	Rožďalovice	Ul. Ruská panely za truhl. Antoš	50.3015497N, 15.1815264E	Podzemní DN80	0,32	6,12	A	A
6.	Zámostí	Před restaurací Rychta v kostkách	50.3000164N, 15.1703939E	Podzemní DN80	0,4	6.85	A	A
7.	Podlužany	Před č.p. 24 zelený pás	50.2875242N, 15.1658206E	Podzemní DN80	0,32	6,12	A	A
8.	Ledečky	Před č.p. 3 u obecní studny	50.2851069N, 15.1733094E	Podzemní DN80	0,30	6,00	A	A

Poznámky:

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole požárního vodovodu byly v době kontroly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu o kontrole požárního vodovodu a potvrzuje převzetí zprávy o kontrole. Svým podpisem dále potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) hydrantů ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Datum kontroly	Datum příští kontroly	Jméno a příjmení oprávněné osoby
15. 6. 2021	6 / 2022	Zdeněk Vocásek, OZO-Z-188/2003

Za zhotovitele – podpis oprávněné osoby, razítko

Za objednatele – datum, podpis oprávněného zástupce, razítko

Protokol

Prometheus Nymburk, s.r.o.
Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk
IČ: 284 74 481 DIČ: CZ28474481
Tel.: 325 - 512357
e-mail: info@prometheus-nb.cz




1.	Hasina	Zelený pás před č.p. 62	50.3266142N, 15.1776733E
----	--------	-------------------------	--------------------------



2.	Stará Hasina	Zelený pás - živice č.p. 26	50.3216044N, 15.1710831E
----	--------------	-----------------------------	--------------------------



3.	Rožďalovice	Ul. Zahradní za školkou	50.3081650N, 15.1696039E
----	-------------	-------------------------	--------------------------

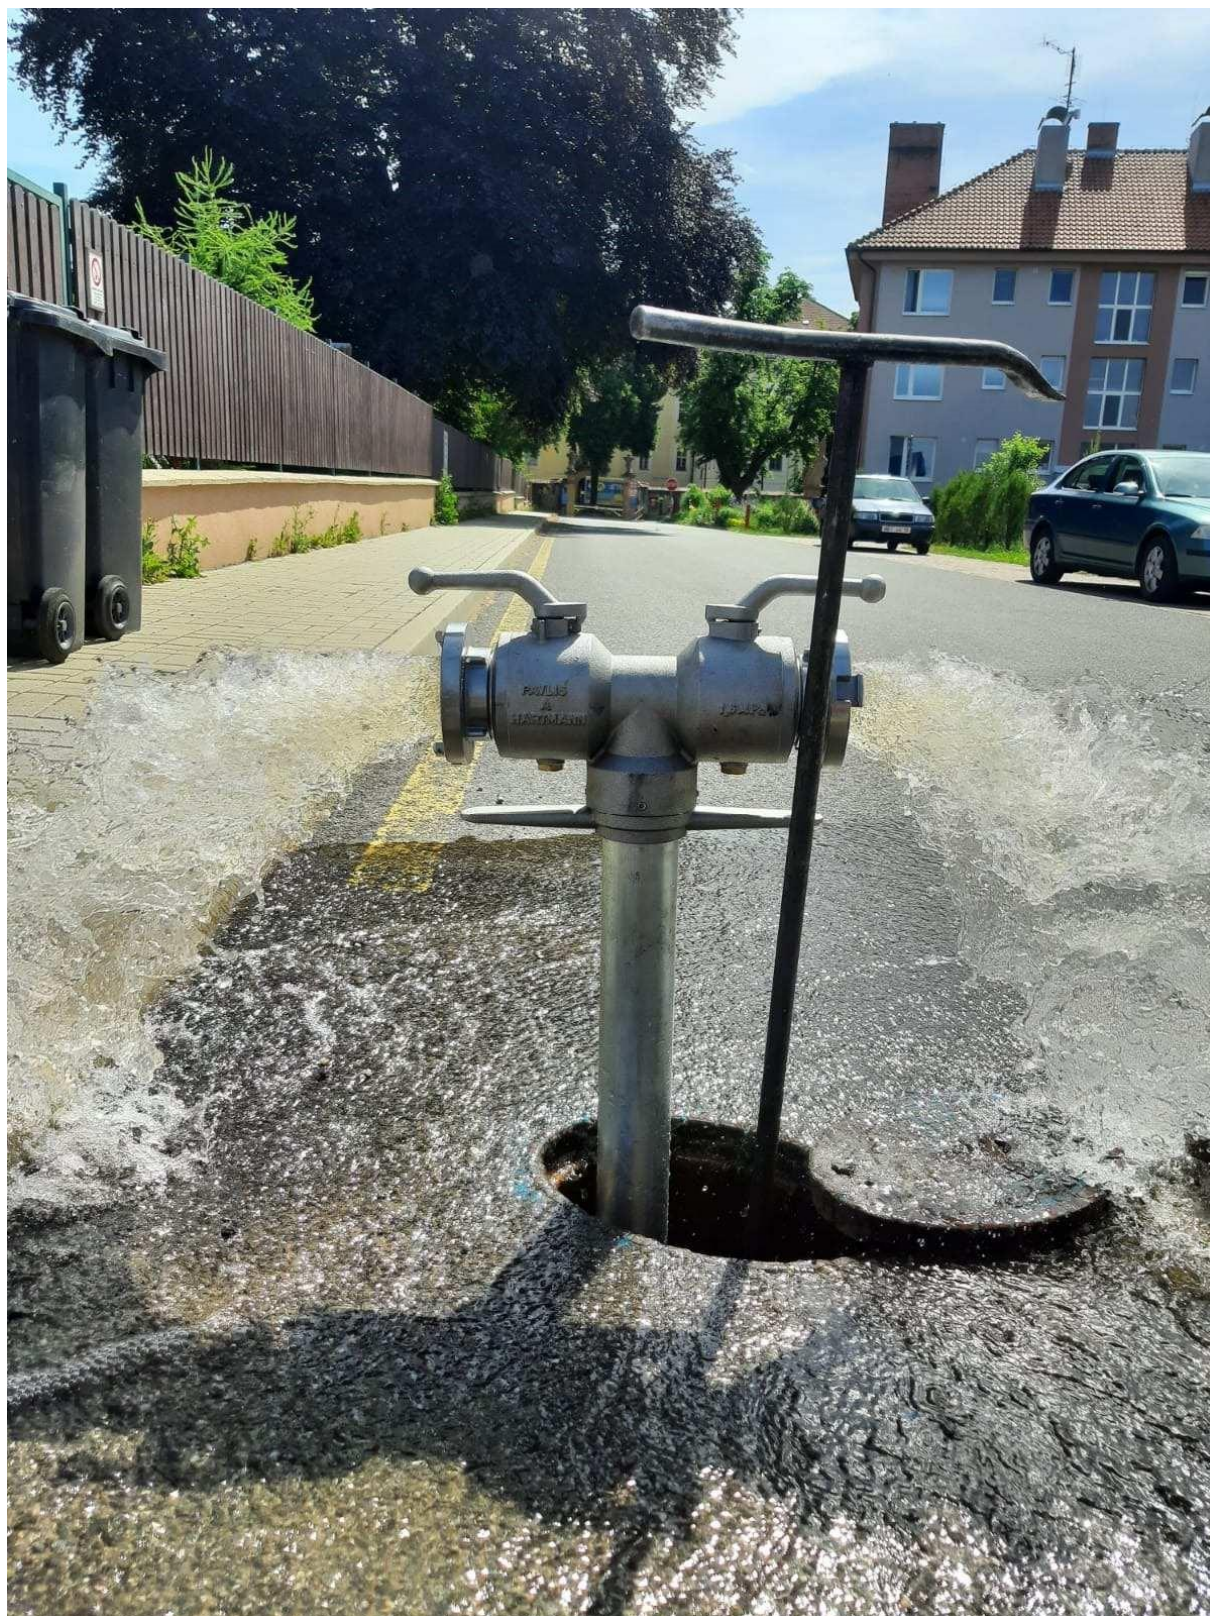


4.	Rožďalovice	Zelený pás u podélného stání	50.3055986N, 15.1662747E
----	-------------	------------------------------	--------------------------



5.	Zábrdovice	Ul. Ruská panely za truhl. Antoř	50.3015497N, 15.1815264E
----	------------	----------------------------------	--------------------------



6.	Zámostí	Před restaurací Rychta v kostkách	50.3000164N, 15.1703939E
----	---------	-----------------------------------	--------------------------

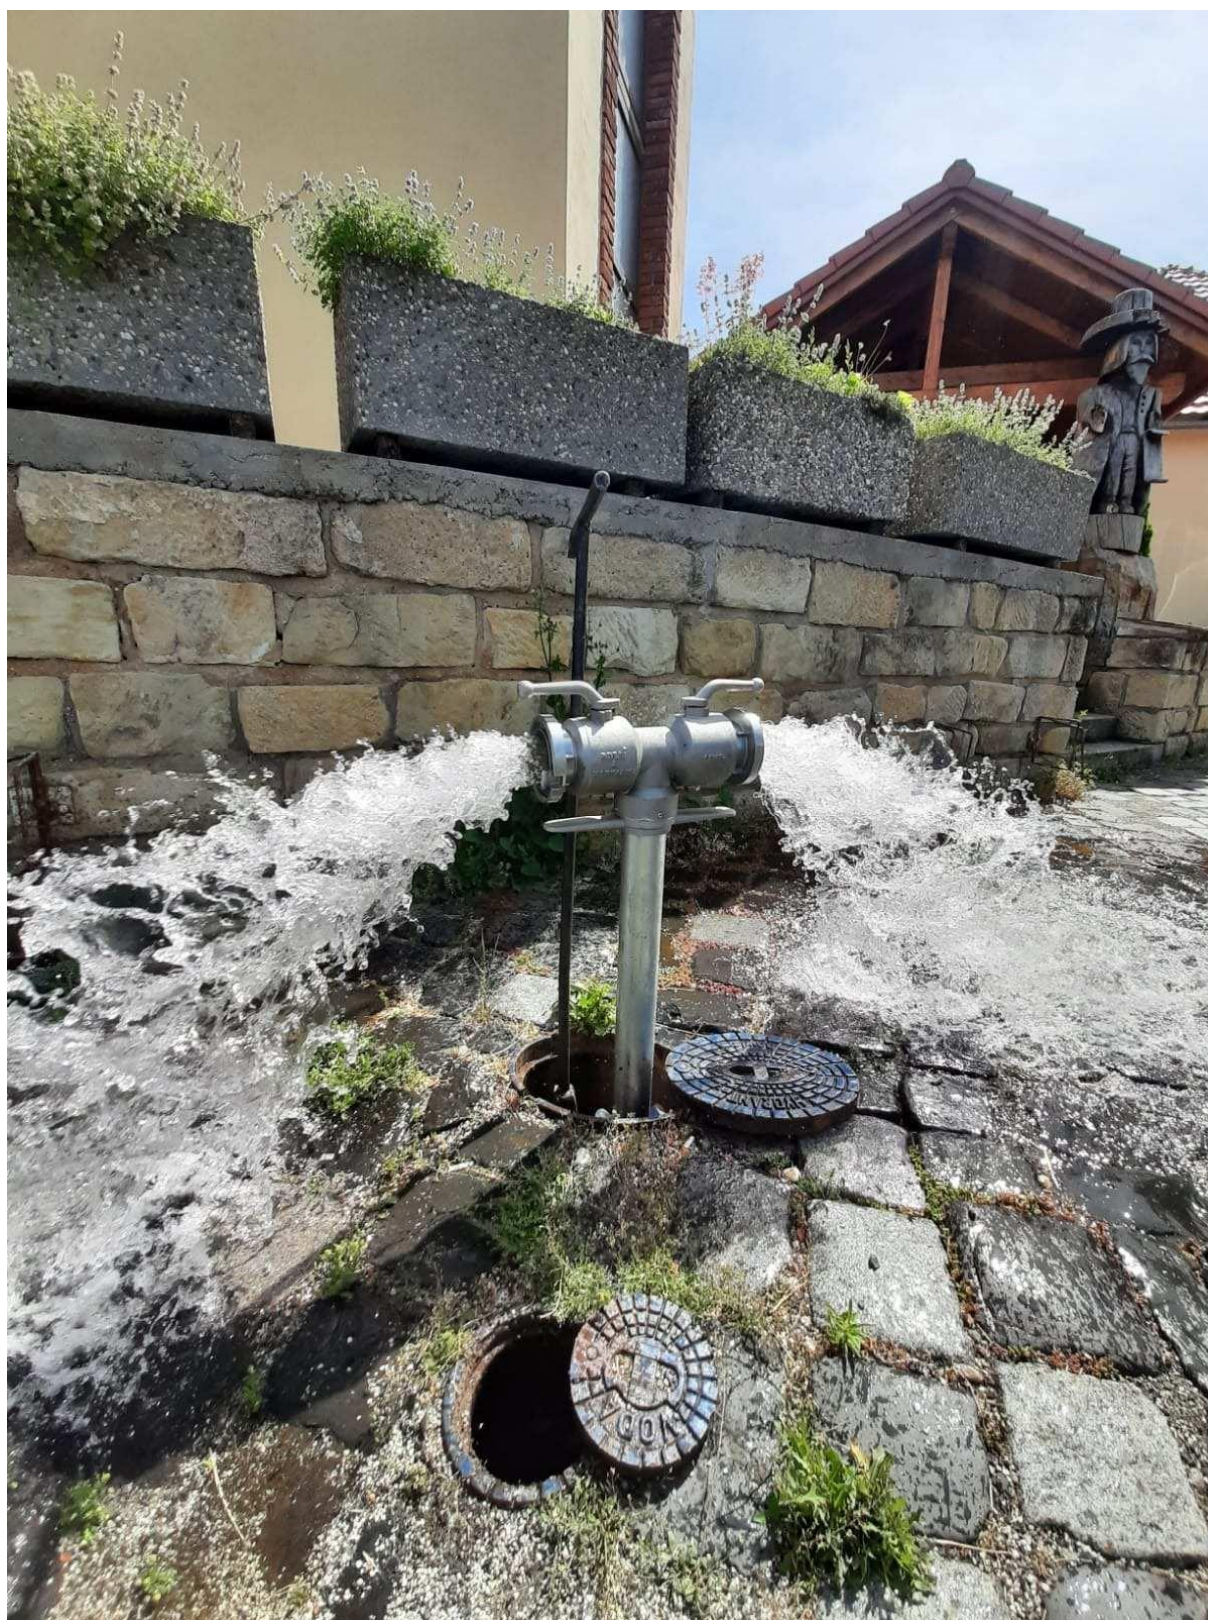



8.	Ledečky	Před č.p. 3 u obecní studny	50.2851069N, 15.1733094E
----	---------	-----------------------------	--------------------------



**DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNÍ
NÁDRŽE, PŘÍRODNÍHO ZDROJE POŽÁRNÍVODY**

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a ČSN 73 0873 požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou

ZHOTOVITEL KONTROLY	OBJEDNATEL KONTROLY (VLASTNÍK / UŽIVATEL)
----------------------------	--



Provedené úkony

Úkon	Počet/ks	D19	D25	C52	B75	Celkem
1. Kontrola suchovodu	-	-	-	-	-	-
2. Vyhodnocení kontrolní zprávy u odběratele a sestavení revizní zprávy	1	-	-	-	-	1
3. Hodinová účtovací sazba	1	-	-	-	-	1
4. Měření hydrodynamického tlaku a průtoku	-	-	-	-	-	-
5. Kontrola požární nádrže, přírodního zdroje požární vody	1	-	-	-	-	1

Typ požárního vodovodu

☐ D19 ☐ D25 ☐ C52 ☐ Stálotvarý systém 20m ☐ Stálotvarý systém 30m ☐ Podzemní a nadzemní hydrant ☒ Nádrž, přírodní zdroj

Poznámky:

Potvrzujeme tímto provozuschopnost požární bezpečnostního zařízení dle níže uvedené specifikace ve smyslu § 7 odst. 3 a § 46 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. vyhlášky o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů.

Zdroje požární vody v době kontroly odpovídají požadavkům ČSN 75 2411 mimo č. 1 nahrazeno viz. příloha

Protokol

Zásobník		Technické údaje				
Poř.č.	Umístění	Typ	přístup	komunikace	Kvalita vody	Výsledek
1.	Hasina - Babínek	Přírodní vodní zdroj - rybník	nevyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
2.	Hasina	Přírodní vodní zdroj - rybník	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
3.	Bučice	Přírodní vodní zdroj Rybník	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
4.	Rožďalovice	Přírodní vodní zdroj Dolní rybník	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
5.	Rožďalovice	Přírodní vodní zdroj Horní rybník	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
6.	Rožďalovice	Přírodní vodní zdroj Třeboňský rybník	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
7.	Rožďalovice	Přírodní zdroj tok řeka Mrlina	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje

Zhotovitel potvrzuje, že v době kontroly byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu o kontrole a potvrzuje převzetí dokladu o kontrole. Svým podpisem dále potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) hydrantů ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Datum kontroly	Datum příští kontroly	Jméno a příjmení oprávněné osoby
16 - 18. 6. 2021	6 / 2022	Zdeněk Vocásek, OZO-Z-188/2003

Prometheus Nymburk, s.r.o.
Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk
IČ: 284 74 481 DIČ: CZ28474481
Tel.: 325 - 512357
e-mail: info@prometheus-nb.cz

Za zhotovitele – podpis oprávněné osoby, razítko

Za objednatele – datum, podpis oprávněného zástupce, razítko


1.	Hasina - Babínek	Vodní plocha - rybník	50.3258306N 15.1857194E
----	------------------	-----------------------	-------------------------

Dle uvedené GPS 50.3258306N 15.1857194E zcela nepřístupný prostor pro mobilní požární techniku.
Nedostatečná únosnost podloží na nápravu vzhledem k nezpevněné cestě.

Uvedený zdroj požární vody se doporučuje vyřadit a nahradit přístupnějším místem

Náhrada 50.3265422N, 15.1811708E pro mobilní požární techniku s větší vydatností viz. fotografie níže, kde vydatnost, přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody. Jakost vody bez biologického oživení - výrazného vodního květu



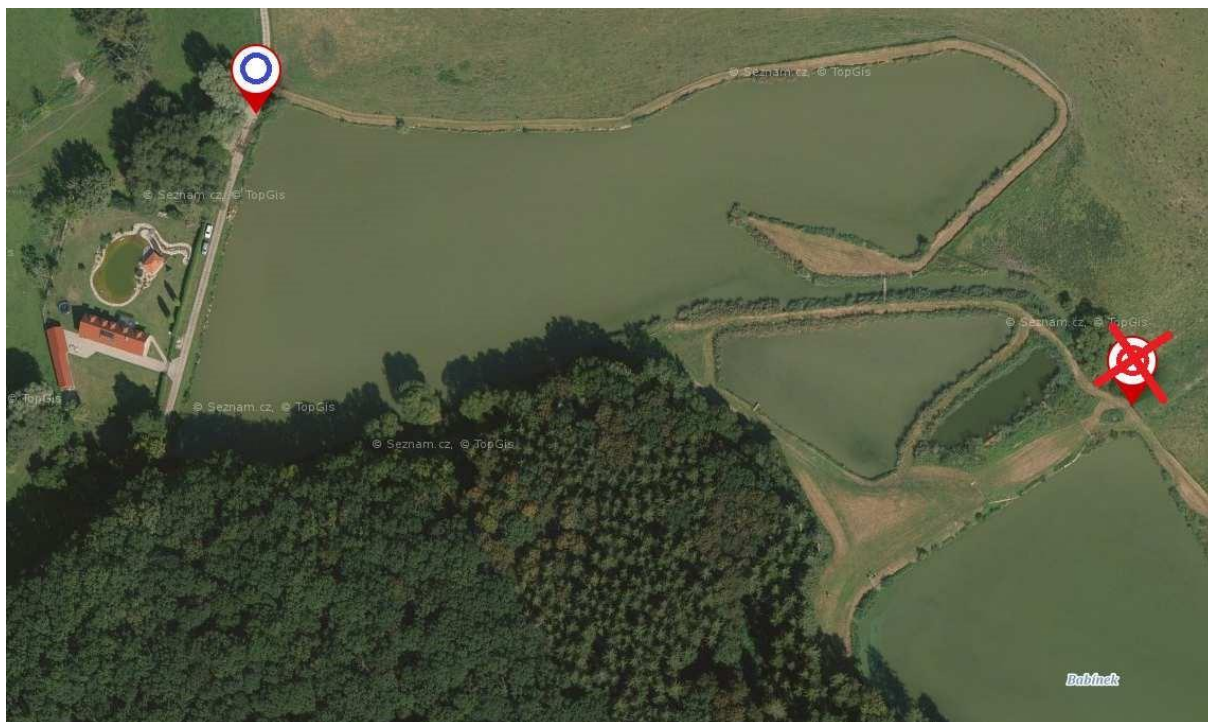

2.	Hasina	Vodní plocha rybník Hasina	50.3287869N 15.1784808E
----	--------	----------------------------	-------------------------

Vydatnost, přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody. Jakost vody bez biologického oživení - výrazného vodního květu



3.	Stará Hasina	Vodní plocha rybník Kněžský	50.3287869N 15.1784808E
----	--------------	-----------------------------	-------------------------

Vydatnost, přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody.

Jakost vody s drobným biologickým oživením, avšak bez výrazného vodního květu, kde vzhledem k přístupu po obvodu je možné ustavit sání mimo biologický květ. Kvalita vody ovlivněna nízkou průtočností vody a klimatickým podmínkám



4.	Bučice	Vodní plocha Bučický rybník	50.3163906N 15.1897131E
----	--------	-----------------------------	-------------------------

Kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody.

Jakost vody bez biologického oživení a bez výrazného vodního květu

Vydatnost pro potřeby zdroje požární vody nevyčerpatelná,

Komunikace zpevněná, kde však před hrází, je trémový záklop bez vyznačení nosnosti, kde vzhledem k tonáži mobilní požární techniky 15 - 26t se doporučuje zastavit před dřevěným záklopem a užití pro plnění MPT plovacího či kalového čerpadla.



4.	Rožďalovice	Vodní plocha Dolní rybník	50.2996194N 15.1888006E
----	-------------	---------------------------	-------------------------

Vydatnost, přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody. Jakost vody bez biologického oživení - výrazného vodního květu



5.	Rožďalovice	Vodní plocha Horní rybník	50.2977986N 15.1942208E
----	-------------	---------------------------	-------------------------

Vydatnost, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody.

Při přístupu z hlavní komunikace je třeba násilně překonat zámek závory, která vymezuje přístup na hráz vzhledem k vybavení MPT tak nebání příjezdu.

Jakost vody bez biologického oživení - výrazného vodního květu



6.	Rožďalovice	Vodní plocha Třeboňský rybník	50.2984517N 15.1833956E
----	-------------	-------------------------------	-------------------------

Vydatnost, přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody. Jakost vody bez biologického oživení - výrazného vodního květu.



7.	Rožďalovice	Vodní plocha řeka Mrlina	50.3027000N 15.1728800E
----	-------------	--------------------------	-------------------------

Vydatnost je výrazně ovlivněna hladinou toku, kde v době kontroly vyhovuje Přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody.

Biologického oživení - výrazným vodním květem lekníny, kde tak je nevhodné ustavení sání pro plnění mobilní požární techniky. Na odvrácené straně mostu však vyhovuje.

Vzhledem k dostupnosti hydrantové sítě v ul. Ruská a kaskády rybníků Horní, Dolní a Třeboňský se doporučuje v letních měsících využít jiných zdrojů požární vody v obci.

